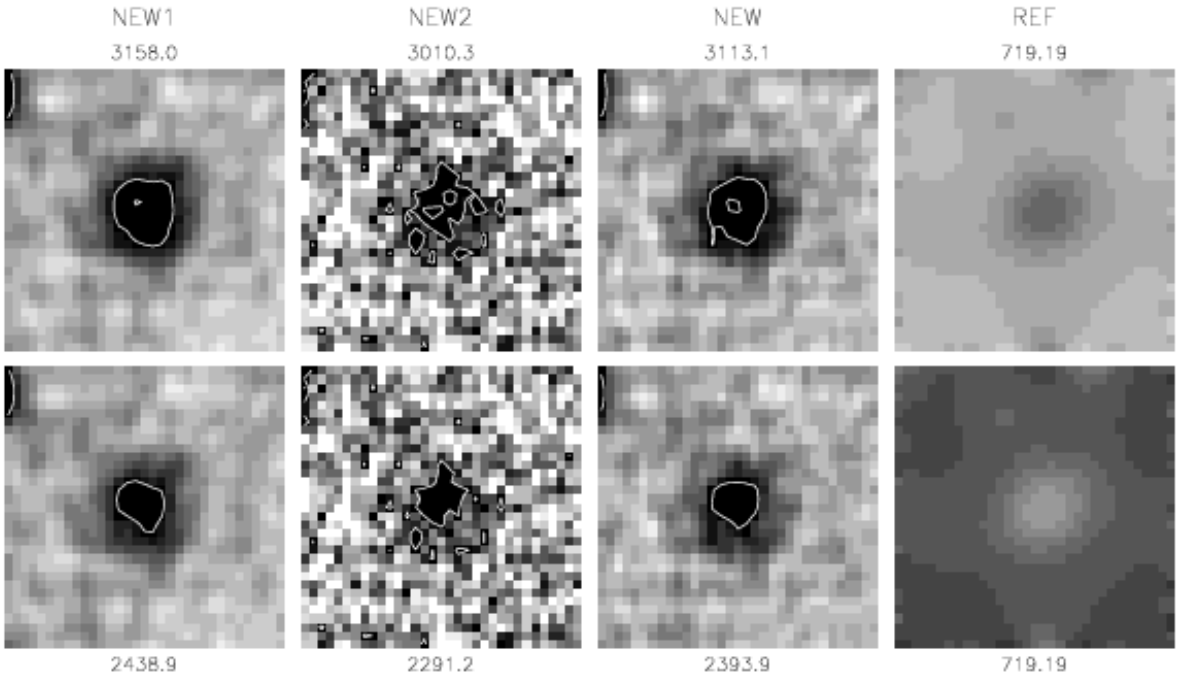

S2003-064

"cand0377"

REF
feb262003neatc123155refsum.fts

NEW1
feb262003neatc123155.fts
feb262003neatc124702.fts

NEW2
feb262003neatc130213.fts

Ap.Sig	=	14.70
%Inc	=	332.9
PCyg.Sig	=	5.626
MaxPixSig	=	0.000
MXY	=	0.000
FWX	=	6.149
FWY	=	6.895
NeighDist	=	1.626
NeighMag	=	19.08
Mag	=	18.06
Theta	=	270.0
New1Sig	=	17.37
New2Sig	=	12.04
Sub1Sig	=	12.77
Sub2Sig	=	9.235
Sub2-Sub1	=	0.4718
DSub1Sub2	=	0.4556
[illegible]lnRef	=	1.655
[illegible]Ratio	=	0.3587

Subtraction: subfeb262003neatc123155_360_120_6

RA: 10:15:35.60 DEC:+13:22:35.6 (B1950.0)

RA: 10:18:16.16 DEC:+13: 7:33.0 (J2000.0)

Refsys= feb262003neatc123155.fts

X,Y on refsys: (1745.8, 416.9)

Looks like it could be good. Making LC.

Scanner: nugent

Subtractions :	1
Host :	3
Shape :	2
Position :	4
Motion :	2
Overall :	2

2003-03-02 14:51:00.00